



关于山西晋城沁水胡底 110kV 输变电工程 实施性详细规划的批后公示

为深入贯彻国家“双碳”战略、能源安全新战略及山西省能源转型总体部署，加快构建新型电力系统，完善区域电网网架结构，提升供电保障能力与新能源消纳水平，并为项目后续建设与空间布局提供规划依据。我局按程序启动《山西晋城沁水胡底 110kV 输变电工程实施性详细规划》编制工作，现将主要内容公示如下：

规划地块位于位于沁水县端氏镇西头村北侧约 49 米处。总用地面积 1.0332 公顷（合计 15.50 亩），规划用地性质为供电用地（1303）。地块控制指标为：容积率 $0.1 \leq R \leq 0.5$ ；建筑密度 $\leq 30\%$ ；建筑限高 ≤ 24 米；绿地率 $\geq 25\%$ ；停车泊位指标：配建机动车停车位 ≥ 4 个，其中含应急抢险停车位 1 个，并预留充电设施安装条件。


山西晋城沁水胡底110kV输变电工程实施性详细规划

区位图

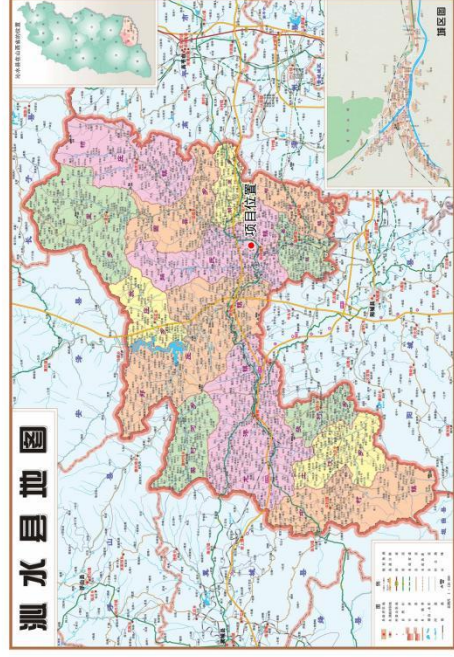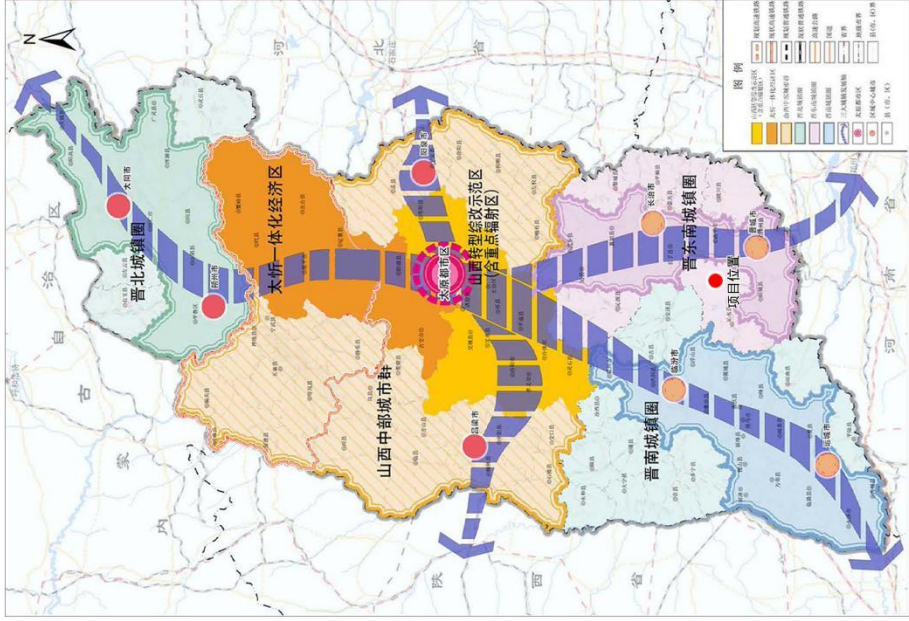

山西晋城沁水胡底110kV输变电工程实施性详细规划

周边关系图

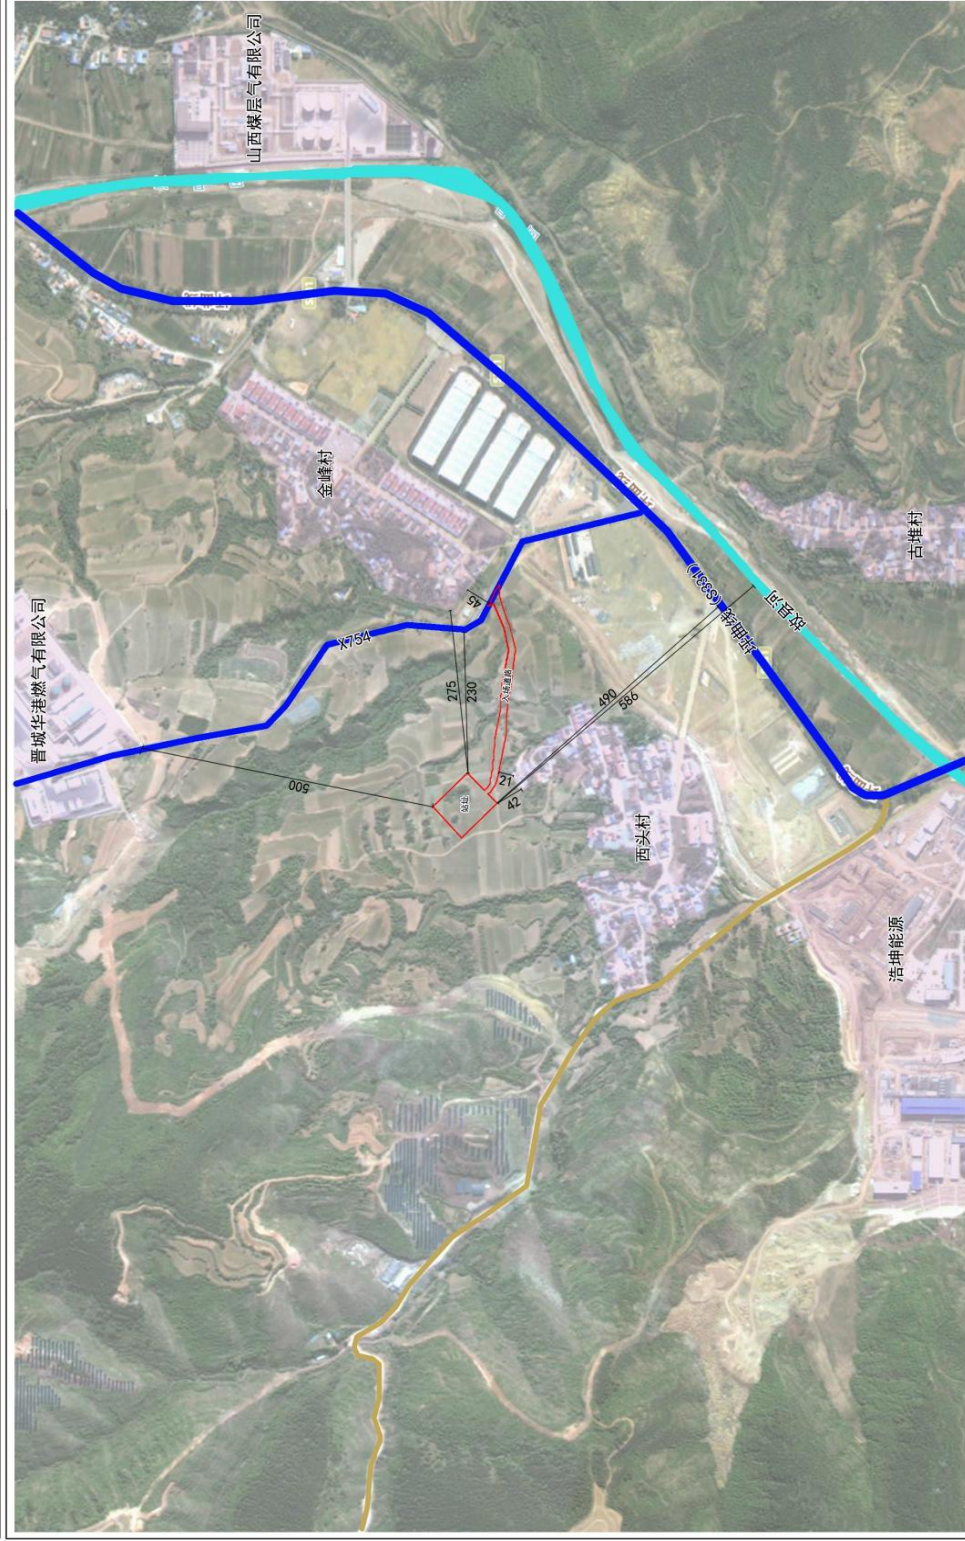

山西顺泽建筑设计有限公司/2026年03月

山西晋城沁水胡底110kV输变电工程实施性详细规划

用地规划图

